



Normas Gráficas do Logótipo SIRESP

Manual de utilização e pacote de ficheiros de reprodução

SIRESP, Gestão de Redes Digitais de Segurança e Emergência, S.A.
Lisboa, setembro de 2026

Apresentação

A coerência da imagem como expressão de fiabilidade.

O logótipo é o sinal mais visível da identidade da SIRESP, Gestão de Redes Digitais de Segurança e Emergência, S.A. (SIRESP, S.A.), e o elemento pelo qual as forças e serviços de segurança, os agentes de proteção civil, as tutelas e os parceiros reconhecem a entidade gestora da rede do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP). Numa infraestrutura de missão crítica, a coerência da imagem é também uma expressão de fiabilidade.

As presentes normas fixam as regras de utilização do logótipo: construção, versões, cores, tipografia associada, área de proteção, dimensões mínimas, aplicação sobre fundos e imagens, utilizações incorretas, arquitetura de marca e utilização conjunta com outras entidades. Acompanha-as um pacote de ficheiros de reprodução, construído a partir do original vetorial, que passa a constituir a única fonte autorizada do logótipo.

As normas aplicam-se a todos os suportes, físicos e digitais, produzidos pela SIRESP, S.A. ou por terceiros em seu nome, designadamente fornecedores, parceiros e entidades organizadoras de eventos.

Princípios de utilização

Integridade. O logótipo é um desenho fixo e reproduz-se exclusivamente a partir dos ficheiros oficiais.

Consistência. Cada contexto tem a sua versão; a mesma situação resolve-se sempre da mesma forma.

Legibilidade. A área de proteção, as dimensões mínimas e o contraste asseguram a leitura em qualquer suporte.

Sobriedade. A aplicação respeita a natureza pública da entidade e a exigência da missão que serve.

Índice

1. O logótipo	3
2. Construção	4
3. Área de proteção	5
4. Versões estruturais	6
5. Modalidades cromáticas	8
6. Cores	9
7. Tipografia	10
8. Dimensões mínimas e de referência	11
9. Aplicação sobre fundos	12
10. Aplicação sobre imagens	13
11. Utilizações incorretas	14
12. Arquitetura de marca	15
13. Utilização conjunta com outras entidades	16
14. Aplicações de referência	17
15. Ambientes digitais	18
16. Elemento gráfico: as ondas	19
17. Ficheiros e formatos	20
18. Governação e controlo de qualidade	21

1. O logótipo

Dois elementos indissociáveis: o nominativo e as ondas.

O logótipo é composto pelo nominativo *siresp*, desenhado em minúsculas de traço humanista, e pelas ondas, dois arcos concêntricos a vermelho que irradiam da letra *p*. A leitura é imediata: uma rede que comunica.

As minúsculas conferem proximidade e contemporaneidade à designação; as ondas evocam a transmissão rádio, a continuidade do serviço e a presença permanente da rede no território.

O mesmo logótipo identifica a SIRESP, S.A., enquanto pessoa coletiva, e a rede SIRESP, enquanto infraestrutura. A distinção, quando necessária, faz-se pelo descritor que o acompanha, nos termos da secção 4.

O logótipo é um desenho fixo, convertido em curvas. Não se recompõe a partir de qualquer tipo de letra, não se redesenha e os seus elementos não se separam, salvo nos termos da secção 16.




2. Construção

Proporções expressas numa unidade única, x .

A unidade de medida do logótipo é x , correspondente à altura das minúsculas do nominativo. As relações de proporção, de proteção e de composição exprimem-se nesta unidade, o que torna as regras independentes da escala.

Medida	Valor
Largura total	5,39x
Altura total	2,10x
Descendente do p	0,40x
Ponto do i, acima da altura do x	0,41x
Ondas, acima da altura do x	0,70x
Espessura das hastes	0,20x
Espessura das ondas	0,10x e 0,17x
Raio exterior das ondas	0,72x e 1,11x

As ondas são arcos de circunferência com centro comum no interior do olho da letra p . A espessura da onda exterior é superior à da interior, o que confere ao sinal a sensação de propagação.

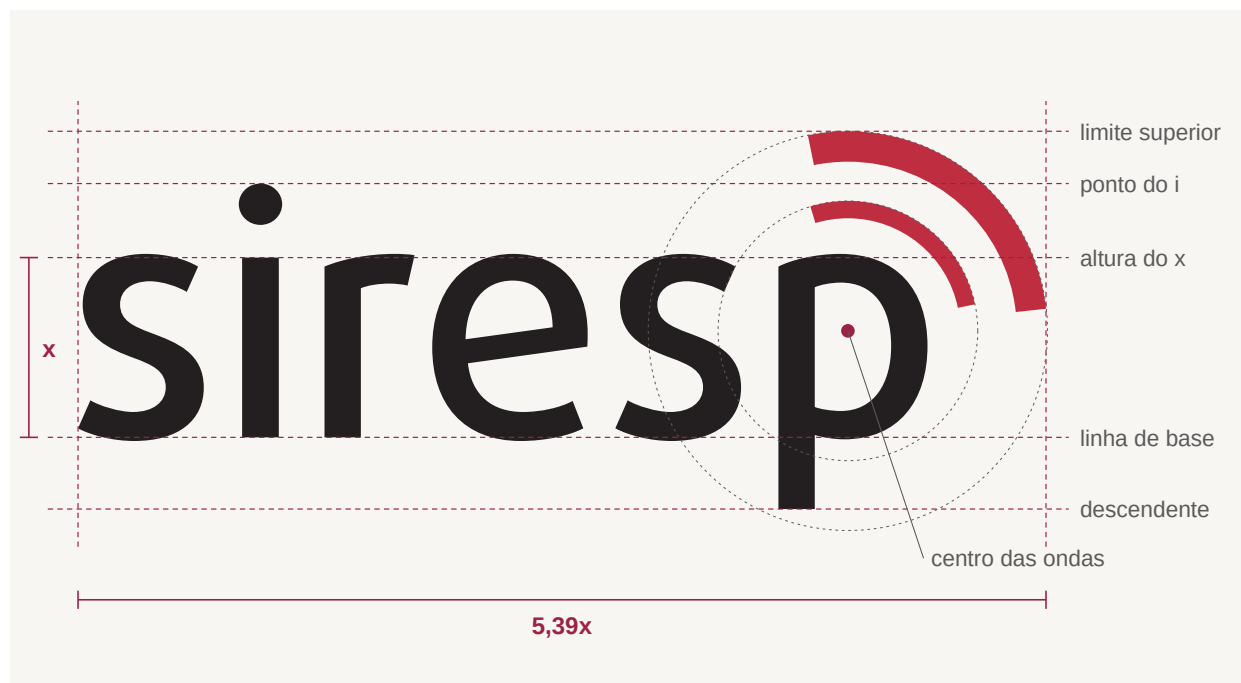

3. Área de proteção

Um perímetro livre de 1x, que garante autonomia visual.

A área de proteção é o espaço, em redor do logótipo, que permanece livre de texto, imagens, filetes, outros logótipos e dos limites do suporte. Mede **1x** em todo o perímetro, a partir dos limites exteriores do logótipo.

Nas assinaturas com descritor, a área de proteção mede-se a partir dos limites exteriores do conjunto e mantém o valor de x do logótipo.

A área de proteção é um mínimo. Sempre que o suporte o permita, o espaço livre deve ser alargado.



Logótipo



Assinatura institucional horizontal

4. Versões estruturais

O logótipo e as assinaturas institucionais.

Logótipo. Versão principal e preferencial, a utilizar na generalidade das aplicações.

Assinatura institucional. Associa ao logótipo a firma da sociedade e identifica a SIRESP, S.A. enquanto pessoa coletiva. Aplica-se em documentos oficiais, papelaria, contratos, sinalética da sede e peças de natureza jurídica ou institucional. Existe em composição horizontal e vertical, escolhendo-se a que melhor se ajusta ao formato disponível.

Composição. O descritor é composto em DaxLine Pro Regular, em duas linhas, com altura das maiúsculas de 0,26x. Na composição horizontal, separa-se do logótipo por um filete vertical a vermelho SIRESP, com a altura de 1x, e por intervalos de 0,5x; na vertical, alinha à esquerda com o nominativo, a 0,65x da linha de base.

As assinaturas são fornecidas como desenho fixo, em curvas, e não se recompõem nem se traduzem.



Logótipo



Gestão de Redes Digitais de
Segurança e Emergência, S.A.

Assinatura institucional vertical



Assinatura institucional horizontal

Gestão de Redes Digitais de
Segurança e Emergência, S.A.

4. Versões estruturais

As assinaturas da rede e a construção das assinaturas.

Assinatura da rede. Associa ao logótipo a designação do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal e identifica a rede SIRESP enquanto infraestrutura crítica de comunicações. Aplica-se em apresentações técnicas, documentação operacional, sinalética de infraestruturas e comunicação sobre o serviço prestado aos utilizadores da rede.

Versão em língua inglesa. Destina-se a fóruns internacionais de comunicações de proteção pública e socorro (PPDR, *Public Protection and Disaster Relief*). A firma social não se traduz: a assinatura institucional mantém-se em português em qualquer contexto.

A distinção entre a SIRESP, S.A. e a rede SIRESP é estrutural. A assinatura institucional identifica quem responde; a assinatura da rede identifica o serviço que se presta.



Sistema Integrado das Redes de
Emergência e Segurança de Portugal

Assinatura da rede, versão portuguesa



Portuguese PPDR
Communications Network

Assinatura da rede, versão inglesa



Construção da assinatura horizontal, comum às assinaturas institucional e da rede

5. Modalidades cromáticas

Quatro modalidades, escolhidas em função do fundo e do processo de reprodução.

Cor, positivo. Nominativo a grafite e ondas a vermelho SIRESP. Versão de referência, para fundos brancos e claros.

Cor, negativo. Nominativo a branco e ondas a vermelho SIRESP, para fundos escuros, designadamente azul-marinho, grafite e preto.

Monocromia preta. Para impressão a uma cor, reprodução a preto e branco e processos que não admitam cor.

Monocromia branca. Para fundos de cor institucional, como o bordô e o vermelho, para imagens de tonalidade intermédia e para processos de uma só cor sobre superfícies escuras.

Processos especiais. Gravação a laser, relevo seco, bordado, serigrafia a uma cor e vinil de corte utilizam sempre uma das monocromias.



Cor, positivo



Cor, negativo



Monocromia preta



Monocromia branca

6. Cores

As cores do logótipo e a paleta institucional de suporte.

As cores do logótipo são invariáveis. Os valores em ciano, magenta, amarelo e preto (CMYK) destinam-se à impressão e provêm do ficheiro original; os valores em vermelho, verde e azul (RGB) e em notação hexadecimal (HEX) destinam-se a ecrã.

Em impressão a uma só tinta, ou em dimensões reduzidas em que o preto composto possa comprometer o registo, o grafite reproduz-se a preto a 100 %.

As cores de suporte enquadram a aplicação do logótipo: o bordô identifica a documentação institucional; o azul-marinho é o fundo escuro de referência; os neutros estruturam superfícies e texto.

Os valores CMYK das cores de suporte resultam de conversão pelo perfil FOGRA39, para papel couché, e são indicativos. As referências Pantone fixam-se mediante prova de cor sobre a carta de cores, antes da primeira produção em cor direta.



Vermelho SIRESP

Cor do logótipo

CMYK **18 / 96 / 74 / 7**
 RGB **191 / 45 / 65**
 HEX **#BF2D41**
 Pantone **Fixa-se por prova de cor**



Grafite SIRESP

Cor do logótipo

CMYK **70 / 67 / 64 / 74**
 RGB **35 / 31 / 32**
 HEX **#231F20**
 Pantone **Fixa-se por prova de cor**

Cores institucionais de suporte



Bordô institucional

HEX **#9B2243**
 RGB **155 / 34 / 67**
 CMYK **4 / 97 / 41 / 42**
Documentação




Azul-marinho

HEX **#061A38**
 RGB **6 / 26 / 56**
 CMYK **99 / 66 / 0 / 83**
Fundos escuros




Cinzeno de texto

HEX **#5A5A5A**
 RGB **90 / 90 / 90**
 CMYK **64 / 54 / 53 / 36**
Texto secundário




Cinzeno-claro

HEX **#D7D6D1**
 RGB **215 / 214 / 209**
 CMYK **19 / 14 / 18 / 0**
Superfícies



Marfim

HEX **#F7F6F2**
 RGB **247 / 246 / 242**
 CMYK **4 / 3 / 5 / 0**
Fundos claros



Branco

HEX **#FFFFFF**
 RGB **255 / 255 / 255**
 CMYK **0 / 0 / 0 / 0**
Fundos

7. Tipografia

Uma família de marca e dois tipos de letra de produtividade.

Tipo de letra de marca: DaxLine Pro.

Família humanista de Hans Reichel, da biblioteca FontFont, com afinidade formal com o nominativo. Utiliza-se nos descritores das assinaturas, nas designações das iniciativas do ecossistema, como a Academia SIRESP e os SIRESP Tech Days, e em títulos de peças de comunicação. A família FF Dax, que a antecedeu, subsiste em peças existentes.

Tipos de letra de produtividade: Arial e Cambria. Asseguram a fidelidade dos documentos trocados com outras entidades, por estarem instalados na generalidade dos postos de trabalho: Arial para o texto corrente, em corpo 11; Cambria, a negrito, para os títulos.

Licenciamento. A DaxLine Pro e a FF Dax são tipos de letra comerciais. A instalação em postos de trabalho e a entrega de ficheiros a fornecedores observam os termos da licença detida pela SIRESP, S.A.

DaxLine Pro

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ÁÂÃÀÇÊËÍÓÔÕÚ áâãàçêëíóôõú
() [] , . ; : ! ? « » € % & @ /

Comunicações críticas de emergência e segurança	Light
Comunicações críticas de emergência e segurança	Regular
Comunicações críticas de emergência e segurança	Medium
Comunicações críticas de emergência e segurança	Bold
Comunicações críticas de emergência e segurança	Black

Produtividade

Cambria, negrito

Títulos de documentos e de apresentações

Arial, corpo 11, espaçamento de 1,15

Texto corrente, quadros e correio eletrónico

8. Dimensões mínimas e de referência

Abaixo destes limites, a leitura deixa de estar garantida.

As dimensões mínimas medem-se pela largura total. Nas assinaturas, decorrem da legibilidade do descritor, que não se reproduz abaixo de 5,5 pontos em impressão nem de 11 píxeis em ecrã.

Versão	Impressão	Ecrã
Logótipo	20 mm	120 px
Assinatura institucional horizontal	60 mm	340 px
Assinatura institucional vertical	30 mm	170 px
Assinatura da rede, versão portuguesa	70 mm	380 px
Assinatura da rede, versão inglesa	60 mm	330 px

Dimensão de referência. Em suportes de formato A, o logótipo aplica-se, por regra, com largura próxima de um sétimo do lado menor do suporte.

Formato	Largura do logótipo
A5	21 mm
A4	30 mm
A3	42 mm
A2	60 mm
A1	85 mm

Dimensões mínimas em impressão, à escala real

Válido em impressão a 100 %, sem ajuste à página.



Logótipo, 20 mm



Assinatura institucional vertical, 30 mm



Assinatura institucional horizontal, 60 mm

Em ecrã

Logótipo com 120 píxeis de largura, no mínimo; ícones de dimensão inferior utilizam o elemento gráfico das ondas.

9. Aplicação sobre fundos

A versão decide-se pelo fundo, com contraste verificado.


A versão a utilizar decorre da luminosidade do fundo: em fundos claros, a versão a cor positivo; em fundos escuros, a versão a cor negativo; em fundos de cor institucional ou de luminosidade intermédia, uma das monocromias.

Contraste. As diretrizes de acessibilidade para conteúdos da internet (WCAG 2.1, *Web Content Accessibility Guidelines*) isentam os logótipos de requisitos de contraste. A SIRESP, S.A. adota, ainda assim, um critério próprio: o nominativo apresenta relação de contraste mínima de 4,5:1 com o fundo e, quando as ondas desçam abaixo de 2,5:1, utiliza-se a monocromia.

Os valores indicados em cada fundo correspondem à relação de contraste, calculada segundo a metodologia das WCAG, do nominativo e das ondas com o fundo.



Branco
Versão: cor, positivo
Nominativo 16,3:1
Ondas 5,7:1

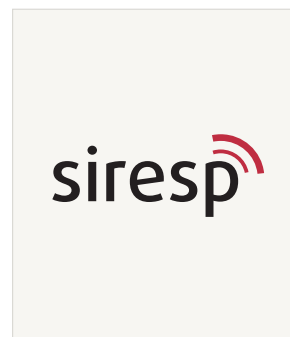

Marfim
Versão: cor, positivo
Nominativo 15,1:1
Ondas 5,3:1



Cinzentos-claros
Versão: cor, positivo
Nominativo 11,2:1
Ondas 3,9:1



Azul-marinho
Versão: cor, negativo
Nominativo 17,3:1
Ondas 3,0:1



Grafite
Versão: cor, negativo
Nominativo 16,3:1
Ondas 2,8:1



Preto
Versão: cor, negativo
Nominativo 21,0:1
Ondas 3,7:1



Bordô institucional
Versão: monocromia branca
Contraste: 7,8:1



Vermelho SIRESP
Versão: monocromia branca
Contraste: 5,7:1

10. Aplicação sobre imagens

A imagem serve o logótipo, e não o contrário.

Sobre imagens, o logótipo aplica-se na zona de menor detalhe e de tonalidade mais uniforme, com a versão adequada à luminosidade dessa zona: a cor negativo em zonas escuras, a cor positivo em zonas claras.

Quando a imagem não ofereça zona uniforme, introduz-se um gradiente de legibilidade em azul-marinho ou grafite, com opacidade suficiente para assegurar o contraste definido na secção 9.

Não se aplicam caixas, tarjas ou contornos em redor do logótipo, nem se aplica o logótipo sobre rostos, texto ou elementos de leitura crítica da imagem.



✓ Imagem escura: versão a cor negativo



✓ Imagem clara: versão a cor positivo



✓ Imagem irregular, com gradiente de legibilidade



✗ Imagem irregular, sem tratamento

11. Utilizações incorretas

O que nunca se faz.

Qualquer alteração ao desenho, às proporções ou às cores descaracteriza o logótipo e fragiliza o reconhecimento da entidade. Os exemplos ilustram os casos mais frequentes e não esgotam as utilizações vedadas.



12. Arquitetura de marca

Uma marca-mãe, uma rede e um ecossistema de iniciativas.

Nível 1, marca institucional. A SIRESP, S.A., identificada pelo logótipo e pela assinatura institucional.

Nível 2, a rede. A rede SIRESP, identificada pela assinatura da rede.

Nível 3, iniciativas. As iniciativas do ecossistema, designadamente a Academia SIRESP, os SIRESP Tech Days, o Desafio Inovação, o SIRESP Bootcamp e o Laboratório SIRESP, têm identidade própria, subordinada à marca institucional.

Regra de endosso. As marcas de iniciativa são endossadas pelo logótipo SIRESP, aplicado sob a designação ou no rodapé da peça, em dimensão subordinada e com a respetiva área de proteção. O logótipo não se funde com outros elementos nem se modifica para compor marcas de iniciativa.

A criação de novas marcas de iniciativa é submetida a aprovação do Conselho de Administração (CA).

Nível 1

Marca institucional



Nível 2

A rede



Nível 3

Iniciativas



Marcas de iniciativa do ecossistema, com endosso SIRESP

13. Utilização conjunta com outras entidades


Equilíbrio ótico, alinhamento e hierarquia clara.

Em iniciativas promovidas pela SIRESP, S.A., o logótipo SIRESP ocupa a primeira posição, à esquerda ou no topo, seguido das entidades parceiras.


Em iniciativas de terceiros, observam-se as normas da entidade promotora e o logótipo SIRESP aplica-se em paridade com os restantes parceiros do mesmo nível.

Quando o suporte integre a assinatura do Governo, observam-se as respetivas normas de aplicação, que prevalecem quanto à posição e à dimensão.

Composição. Os logótipos alinham por um eixo comum e equilibram-se pela altura ótica, e não pela largura. O intervalo mínimo entre logótipos é de 1x do logótipo SIRESP. Sobre fundos escuros ou imagens, todos adotam a monocromia branca. A barra pode ser antecedida de uma menção de enquadramento, como «Uma iniciativa» ou «Apoios institucionais».

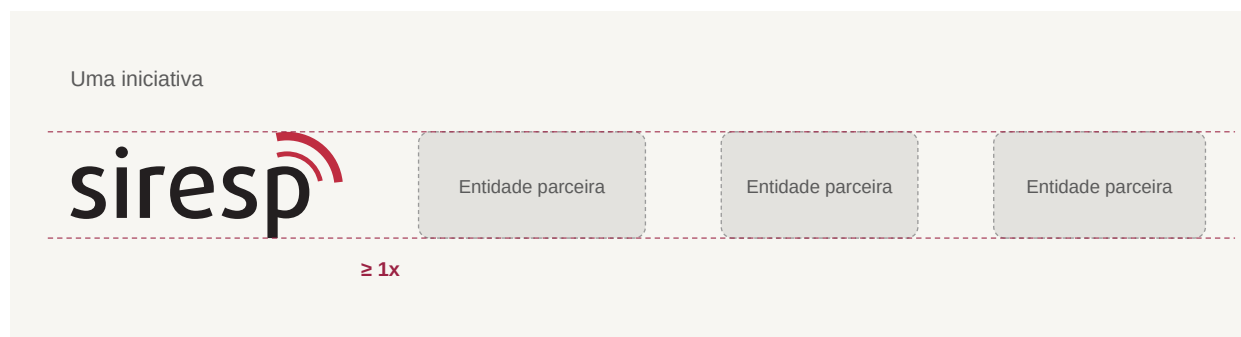

Barra de logótipos sobre fundo claro: altura ótica comum e intervalo mínimo de 1x

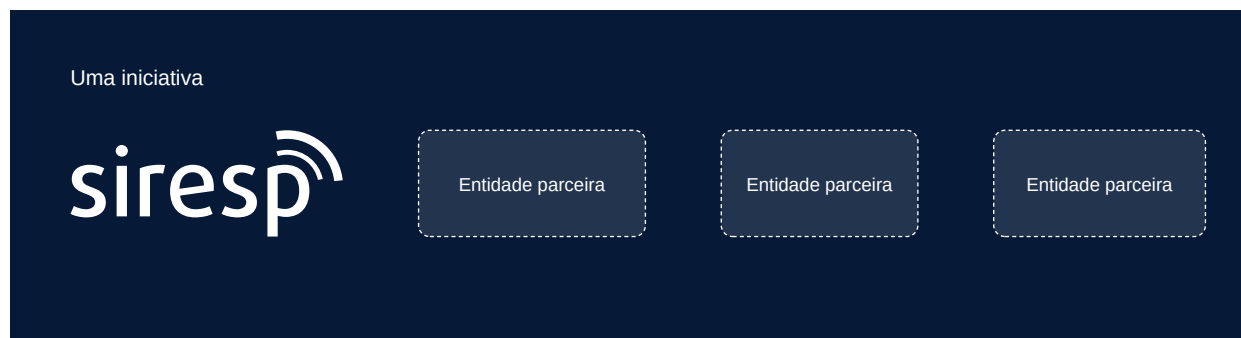

Sobre fundo escuro: todos os logótipos em monocromia branca

14. Aplicações de referência

Documentos, correspondência, apresentações e correio eletrónico.

Documentos. Logótipo no cabeçalho, alinhado à margem esquerda, com 30 mm de largura em A4; rodapé com filete bordô, designação do documento e paginação.

Ofícios e correspondência. Assinatura institucional horizontal no cabeçalho da primeira página e identificação legal da sociedade no rodapé.

Apresentações. Logótipo a cor negativo nas capas e diapositivos de encerramento, sobre azul-marinho; monocromia branca nos separadores a bordô; cor positivo, em dimensão reduzida, nos diapositivos de conteúdo.

Correio eletrónico. Logótipo em imagem, com 150 píxeis de largura, sob a identificação do remetente.

Os modelos correspondentes integram o pacote de ficheiros, na pasta 10_Modelos.

siresp
[Designação do documento]
[Assunto ou substituto do documento]
Lisboa, [dia] de [mês] de [ano]

1. Enquadramento e objeto
[Texto corrente em Arial 11, com espaçamento de 1,15 e 6 pontos depois do parágrafo. Na primeira ocorrência de cada acrónimo, escreve-se a expressão por extenso, seguida da sigla entre parênteses.]

2. Quadro legal aplicável
[Diplomas citados com tipo, número, data e série do Diário da República na primeira menção.]

3. Análise
3.1. [Subtítulo]
[Texto]

[Designação]	[Descrição]	[Valor]
[]	[]	[]
[]	[]	[]
[]	[]	[]

Quadro 2. [Legenda do quadro]
[Nota de destaque, composta no estilo Caixa SIRESP.]

4. Conclusões
1. [Primeira conclusão]
2. [Segunda conclusão]

Lisboa, [mês] de [ano]
[Cargo do signatário]

Nome do signatário
[Posto ou qualificação]

[Designação do documento] Página 1 de 1

Documento institucional, A4

siresp | Gestão de Redes Digitais de Segurança e Emergência, S.A.

Exmo (a) Senhor(a)
[Nome do destinatário]
[Cargo]
[Entidade]
[Morada]
[Código postal] [Localidade]

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	Nossa Referência	DATA
[]	[]	[]	[dd.mm.aaaa]

Assunto: [Assunto]
[Fórmula de tratamento],
[Cargo do ofício, em Arial 11, justificado, com espaçamento de 1,15 e 6 pontos depois do parágrafo.]
[Parágrafo seguinte.]

Com os melhores cumprimentos,

[Cargo do signatário]

Nome do signatário
[Posto ou qualificação]

SIRESP - Gestão de Redes Digitais de Segurança e Emergência, S.A. - Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, n.º 1, 9.º Andar, Frações E e F, 1050-094 Lisboa
Sociedade anónima, em regime exclusivamente público - Capital social 5 000 000 € - NIPC e matrícula da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 505 000 527

Ofício, A4

siresp

[Título da apresentação]
[Subtítulo ou enquadramento]

Lisboa, [dia] de [mês] de [ano]

siresp

[Título do diapositivo]

- [Primeiro ponto, em Arial 16]
- [Segundo ponto]
- [Terceiro ponto]

SIRESP S.A. 1

Apresentação, 16:9

[Nome Apelido]
[Posto] | [Cargo]

siresp

SIRESP, Gestão de Redes Digitais de Segurança e Emergência, S.A.
Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, n.º 1, 9.º Andar, Frações E e F, 1050-094 Lisboa
T [+351 000 000 000] | M [+351 000 000 000] | [endereço@siresp.pt] | www.siresp.pt

Assinatura de correio eletrónico

15. Ambientes digitais

Ícones de perfil, ícones reduzidos, videoconferência e redes sociais.

Ícone de perfil. Logótipo a cor positivo, centrado sobre fundo branco, ou a cor negativo, sobre azul-marinho ou grafite, com 72 % da largura do quadrado. A proporção assegura a leitura integral quando a plataforma recorta o ícone em círculo. Sobre bordô, utiliza-se a monocromia branca.

Ícone de dimensão reduzida. Nos ícones de navegador e de aplicação inferiores a 120 píxeis, em que o nominativo deixa de ser legível, utiliza-se o elemento gráfico das ondas, a vermelho SIRESP.


Videoconferência e capas de perfil. Imagem institucional de malha de nós sobre azul-marinho, com o logótipo a cor negativo na zona de menor densidade da imagem.



Ícones de perfil, em quadrado e com recorte circular



Ícone de dimensão reduzida: elemento gráfico das ondas

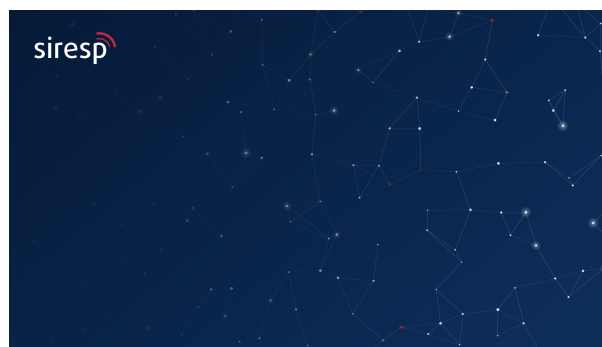

Fundo de videoconferência, 1920 x 1080 píxeis



Capa de perfil institucional, 1584 x 396 píxeis

16. Elemento gráfico: as ondas

A emissão como linguagem visual.

As ondas podem ser utilizadas isoladamente como elemento gráfico de apoio, prolongadas em arcos concêntricos que sugerem a propagação do sinal. O elemento reforça a identidade sem repetir o logótipo.


O elemento gráfico não substitui o logótipo, salvo nos ícones de dimensão reduzida, e não figura na mesma face em dimensão que com ele concorra.

Utiliza-se a vermelho SIRESP, a branco ou em transparência sobre fundos institucionais, preservando a geometria concêntrica e o centro comum dos arcos.

Não se associa a outros nominativos nem se combina com texto para formar novas marcas.



Campo de ondas, com centro comum às ondas do logótipo

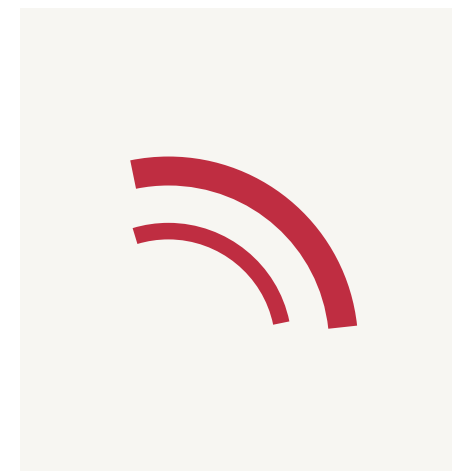

Elemento gráfico isolado



Arcos em transparência sobre bordô

17. Ficheiros e formatos

Um formato para cada utilização.

Formato	Cor	Natureza	Utilização
Adobe Illustrator (AI)	CMYK	Vetorial	Edição, artes finais e produção gráfica.
Portable Document Format (PDF)	CMYK	Vetorial	Impressão e envio a gráficas e fornecedores.
Encapsulated PostScript (EPS)	CMYK	Vetorial	Equipamentos e aplicações de produção que não aceitem PDF, designadamente gravação, corte e bordado.
Scalable Vector Graphics (SVG)	RGB	Vetorial	Sítio na internet, aplicações e Microsoft 365, com ampliação sem perda.
Portable Network Graphics (PNG)	RGB	Matricial, fundo transparente	Documentos de escritório, redes sociais e correio eletrónico. Fornecido com 1200 e 4800 píxeis de largura.

Organização do pacote

Logótipo_SIRESP_v1.0

- 00_Normas
- 01_Logótipo
- 02_Assinatura_Institucional_Horizontal
- 03_Assinatura_Institucional_Vertical
- 04_Assinatura_Rede_PT
- 05_Assinatura_Rede_EN
- 06_Elemento_Gráfico_Ondas
- 07_Ícone_Digital
- 08_Tipografia
- 09_Cores
- 10_Modelos

Nomenclatura e modalidades

As pastas 01 a 05 contêm quatro modalidades, CorPositivo, CorNegativo, MonoPreto e MonoBranco, cada uma nos cinco formatos. Os ficheiros designam-se segundo o padrão

SIRESP_[Versão]_[Modalidade].[formato], por exemplo

SIRESP_AssinaturaInstitucional_Horizontal_CorNegativo.svg.

A pasta 07 reúne os ícones de perfil e de dimensão reduzida; a 08, a tipografia de marca; a 09, a paleta em formatos de troca para aplicações gráficas, folhas de estilo e temas do Microsoft Office; a 10, os modelos de documento, ofício, apresentação, mapa, correio eletrónico e peças digitais.

O pacote substitui todos os ficheiros do logótipo anteriormente em circulação, designadamente reproduções matriciais de baixa resolução, vetorizações automáticas e versões com vermelho ou cinzento aproximados, que deixam de ser utilizados.

18. Governação e controlo de qualidade

Quem decide, como se autoriza e o que se verifica antes de produzir.

Gestão. A gestão do logótipo compete à SIRESP, S.A. A aprovação e a revisão das presentes normas competem ao CA.

Utilização por terceiros. Depende de autorização prévia da SIRESP, S.A. e faz-se exclusivamente com os ficheiros oficiais, no respeito pelas presentes normas.

Produção. As peças destinadas a produção física são objeto de prova antes da tiragem. A cor é validada em prova sempre que a peça seja reproduzida em cor direta ou em suporte não convencional.

Disponibilização. As normas e o pacote de ficheiros são disponibilizados aos serviços da SIRESP, S.A. e, na parte necessária, aos fornecedores e parceiros, constituindo a referência única de reprodução do logótipo.

Harmonização dos suportes existentes. Os suportes em uso são harmonizados com as presentes normas à medida da sua reposição, sem necessidade de substituição antecipada.

Revisão. As normas são revistas sempre que a evolução da identidade institucional o justifique. A versão em vigor identifica-se pelo nome do ficheiro.

Antes de produzir

- ☐ O ficheiro provém do pacote oficial.
- ☐ A versão é a adequada ao contexto e ao fundo.
- ☐ A área de proteção está livre.
- ☐ A dimensão respeita o mínimo definido.
- ☐ O sistema de cor corresponde ao meio: CMYK para impressão, RGB para ecrã.
- ☐ Em produção física, existe prova aprovada.



SIRESP, Gestão de Redes Digitais de Segurança e Emergência, S.A.
Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, n.º 1, 9.º Andar, Frações E e F, 1050-094 Lisboa

www.siresp.pt